



Eli10 SA - Modèles de raccordement selon l'article 5.2.1


A01 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - INSTALLATION SIMPLE (1 TRANSFO) - RACCORDEMENT PAR DEUX LIGNES «EN BOUCLE»

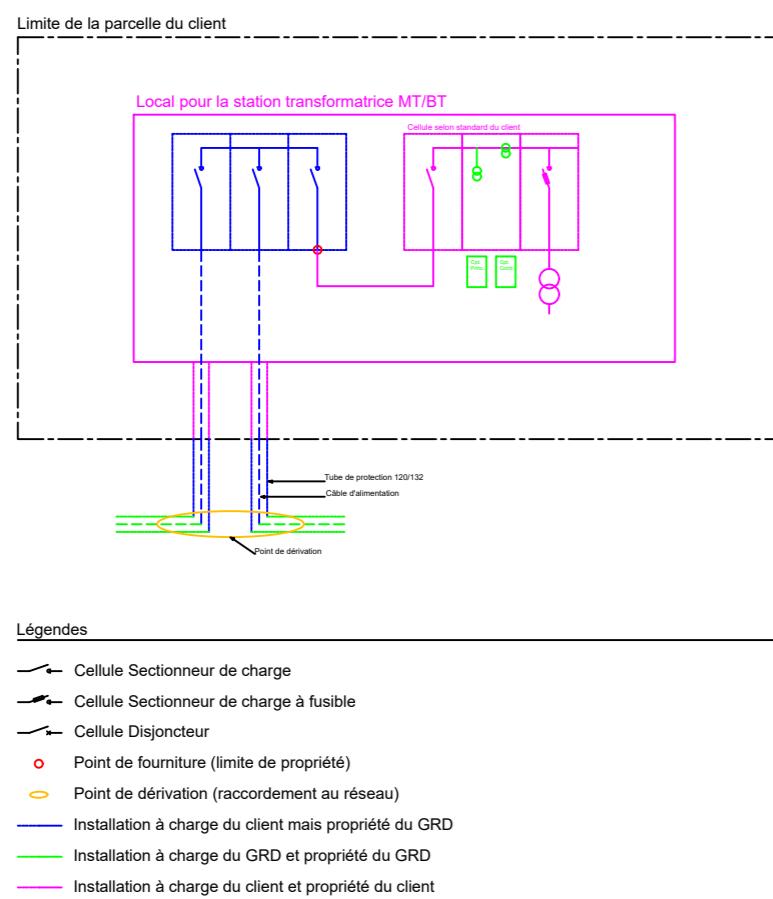


A02 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR DEUX LIGNES «EN BOUCLE»

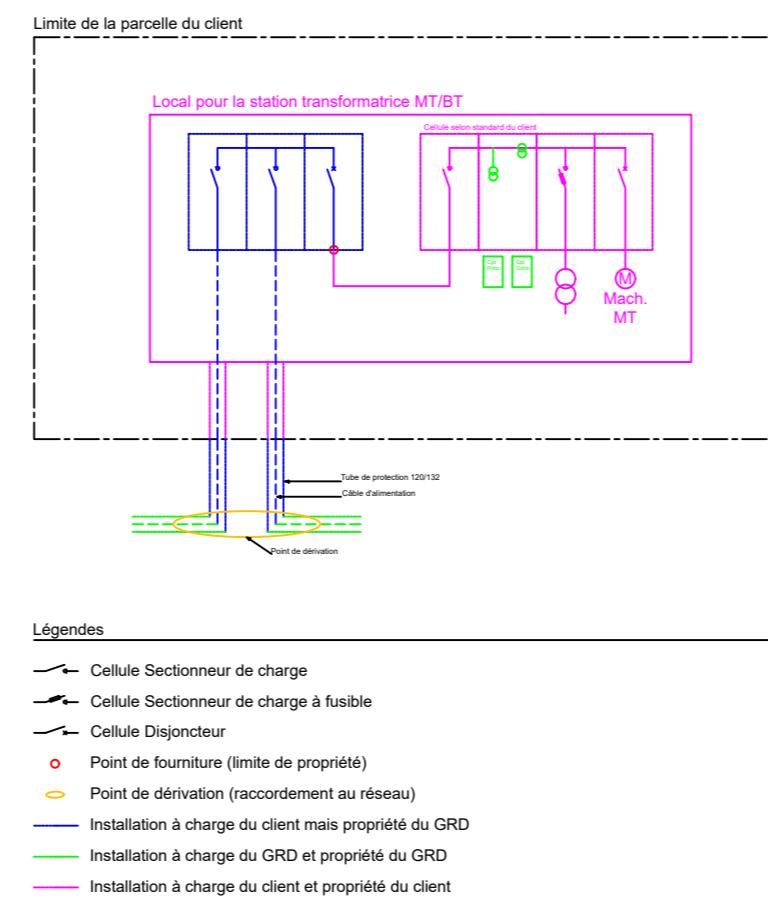


A03 - SCHÉMA DE PRINCIPE - HORS ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR DEUX LIGNES «EN BOUCLE»

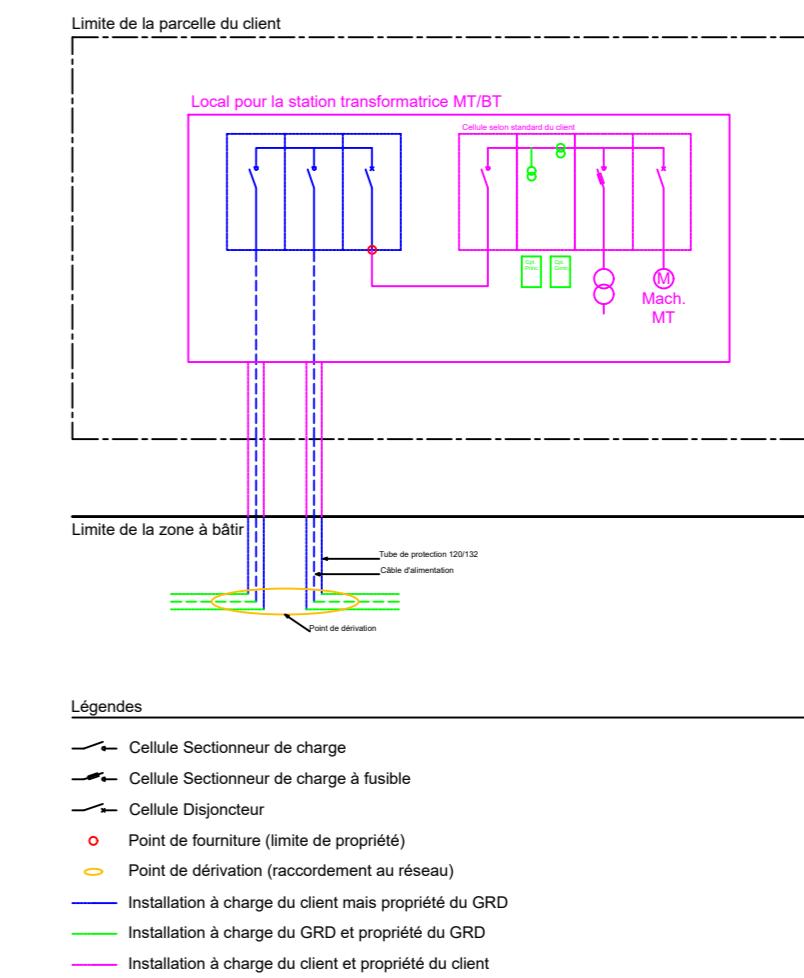


A04 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - INSTALLATION SIMPLE (1 TRANSFO) - RACCORDEMENT PAR UNE LIGNE «EN ANTENNE»

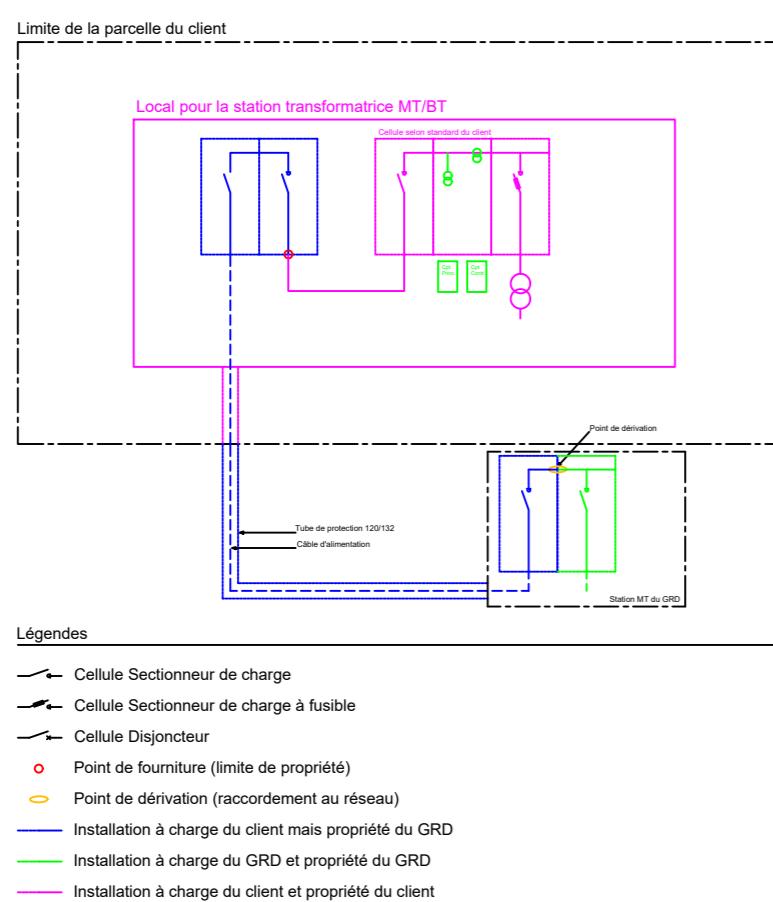

A05 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR UNE LIGNE «EN ANTENNE»

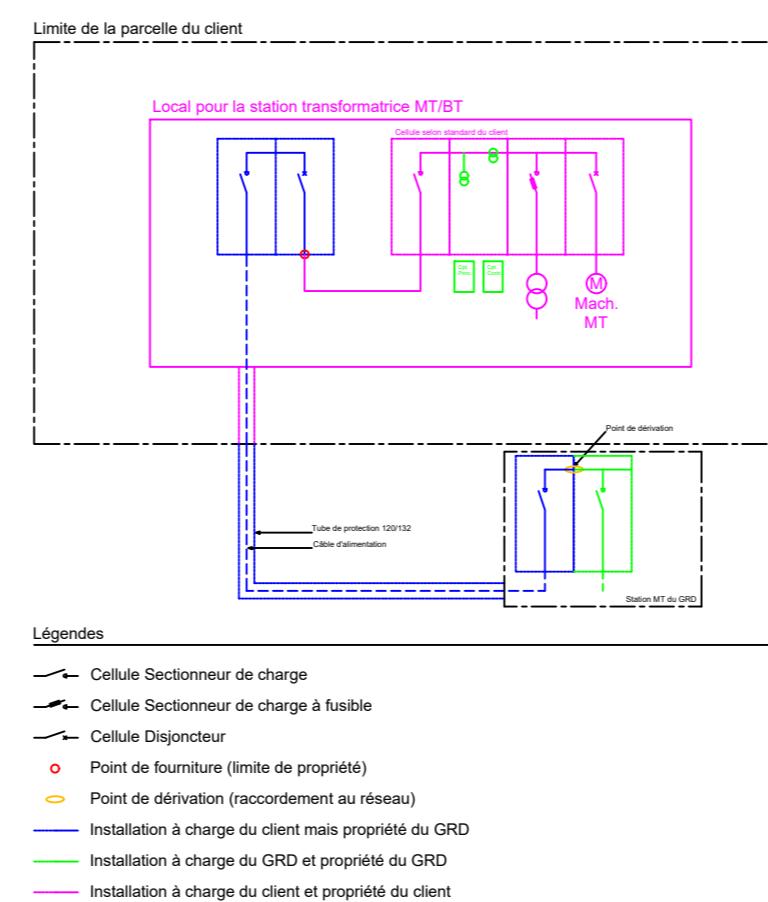


A06 - SCHÉMA DE PRINCIPE - HORS ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR UNE LIGNE «EN ANTENNE»

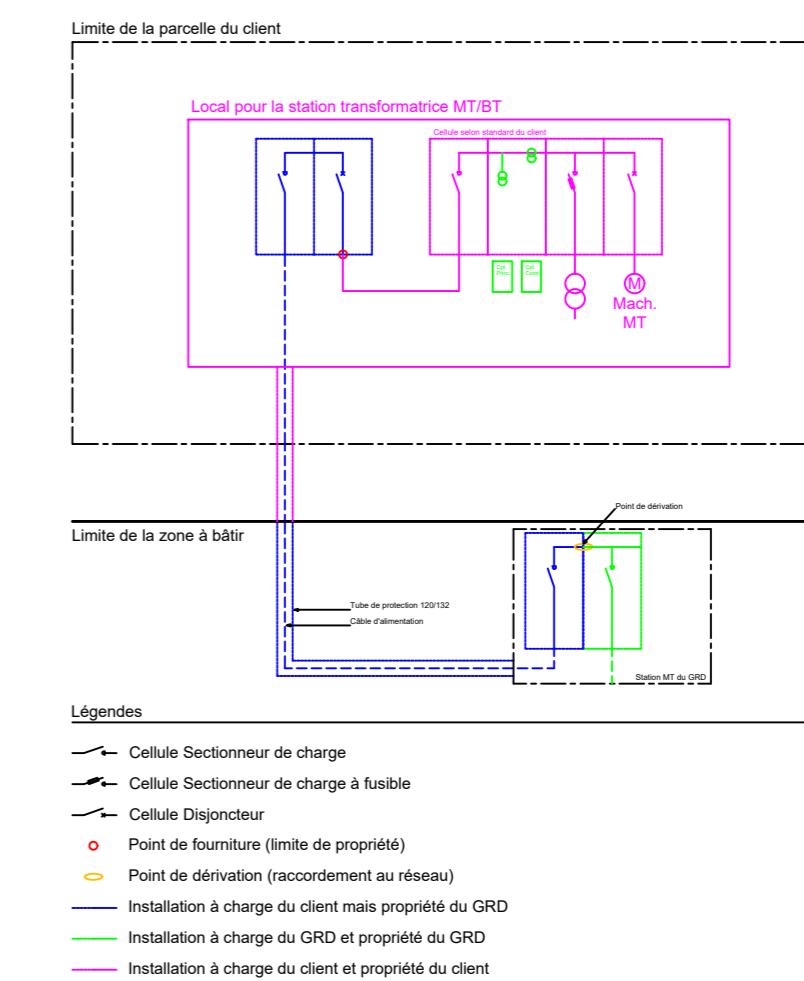

eli10

Eli10 SA - Modèles de raccordement selon l'article 5.2.1


A07 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - INSTALLATION SIMPLE (1 TRANSFO) - RACCORDEMENT PAR DEUX LIGNES «EN BOUCLE»

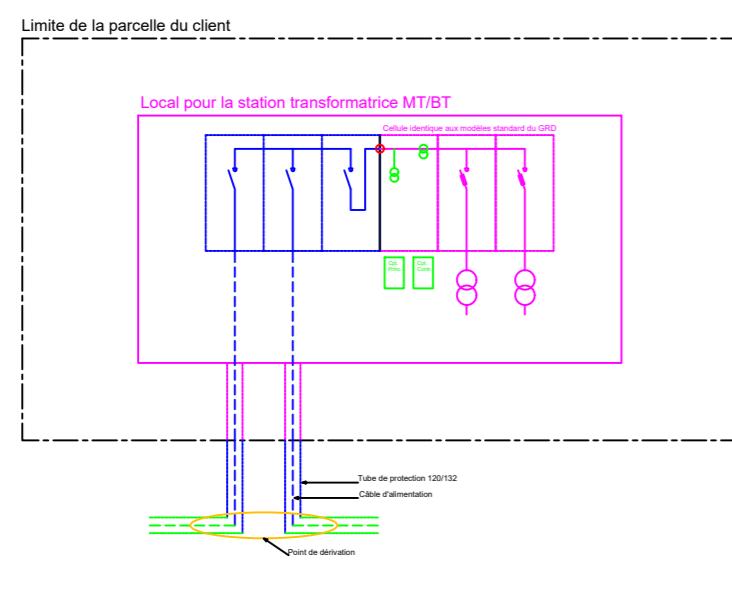

Légendes

- Cellule Sectionneur de charge
- Cellule Sectionneur de charge à fusible
- Cellule Disjoncteur
- Point de fourniture (limite de propriété)
- Point de dérivation (raccordement au réseau)
- Installation à charge du client mais propriété du GRD
- Installation à charge du GRD et propriété du GRD
- Installation à charge du client et propriété du client


A08 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR DEUX LIGNES «EN BOUCLE»

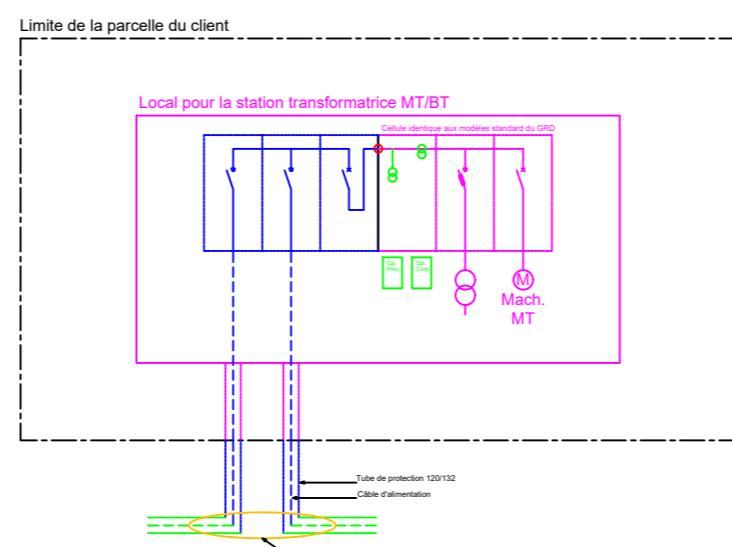

Légendes

- Cellule Sectionneur de charge
- Cellule Sectionneur de charge à fusible
- Cellule Disjoncteur
- Point de fourniture (limite de propriété)
- Point de dérivation (raccordement au réseau)
- Installation à charge du client mais propriété du GRD
- Installation à charge du GRD et propriété du GRD
- Installation à charge du client et propriété du client


A09 - SCHÉMA DE PRINCIPE - HORS ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR DEUX LIGNES «EN BOUCLE»

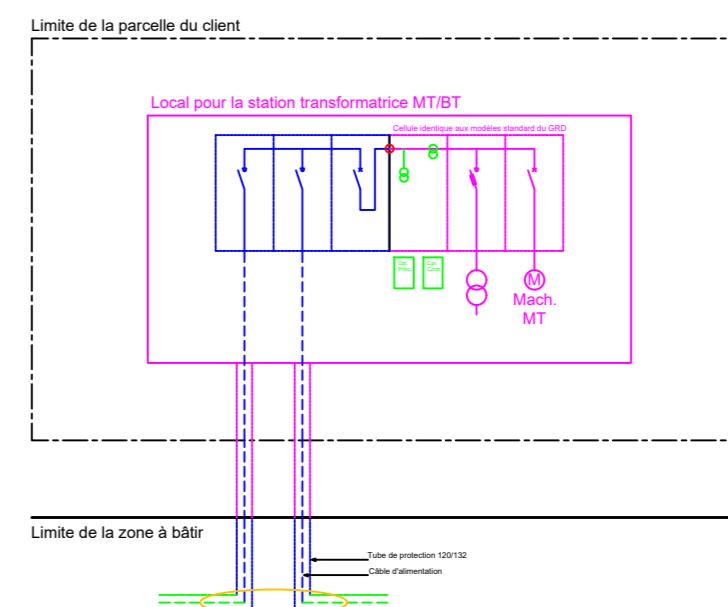

Légendes

- Cellule Sectionneur de charge
- Cellule Sectionneur de charge à fusible
- Cellule Disjoncteur
- Point de fourniture (limite de propriété)
- Point de dérivation (raccordement au réseau)
- Installation à charge du client mais propriété du GRD
- Installation à charge du GRD et propriété du GRD
- Installation à charge du client et propriété du client


A10 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - INSTALLATION SIMPLE (2 TRANSFO) - RACCORDEMENT PAR UNE LIGNE «EN ANTENNE»

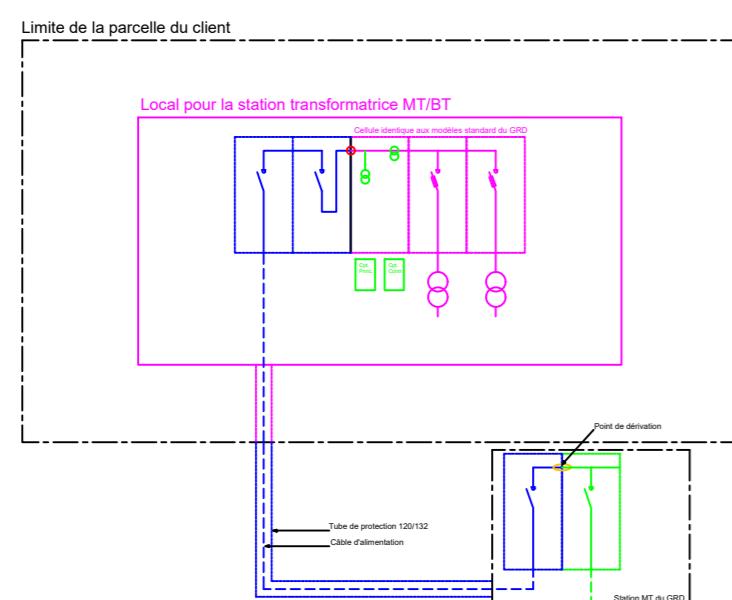

Légendes

- Cellule Sectionneur de charge
- Cellule Sectionneur de charge à fusible
- Cellule Disjoncteur
- Point de fourniture (limite de propriété)
- Point de dérivation (raccordement au réseau)
- Installation à charge du client mais propriété du GRD
- Installation à charge du GRD et propriété du GRD
- Installation à charge du client et propriété du client


A11 - SCHÉMA DE PRINCIPE - ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR UNE LIGNE «EN ANTENNE»

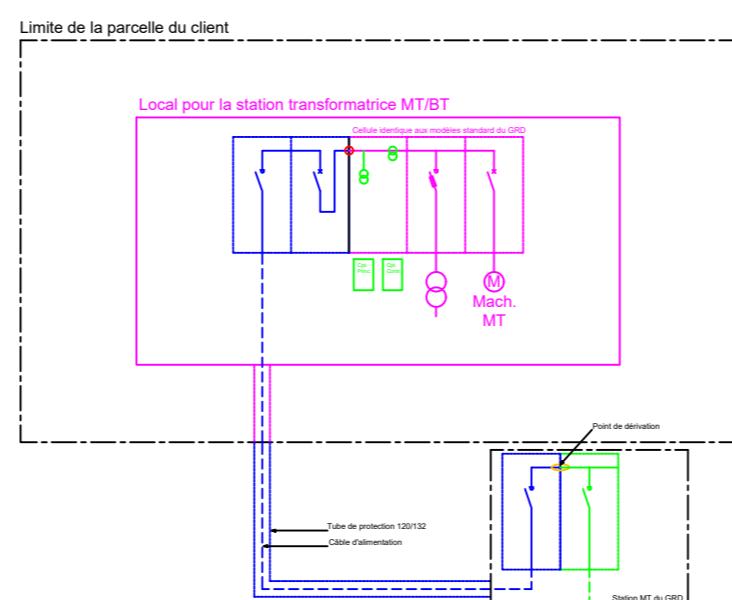

Légendes

- Cellule Sectionneur de charge
- Cellule Sectionneur de charge à fusible
- Cellule Disjoncteur
- Point de fourniture (limite de propriété)
- Point de dérivation (raccordement au réseau)
- Installation à charge du client mais propriété du GRD
- Installation à charge du GRD et propriété du GRD
- Installation à charge du client et propriété du client

A12 - SCHÉMA DE PRINCIPE - HORS ZONE À BÂTIR - RACCORDEMENT PAR UNE LIGNE «EN ANTENNE»

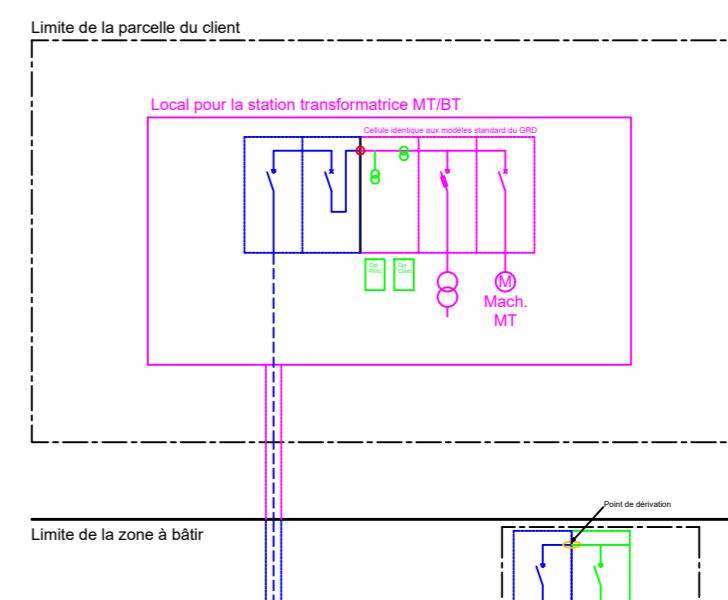

Légendes

- Cellule Sectionneur de charge
- Cellule Sectionneur de charge à fusible
- Cellule Disjoncteur
- Point de fourniture (limite de propriété)
- Point de dérivation (raccordement au réseau)
- Installation à charge du client mais propriété du GRD
- Installation à charge du GRD et propriété du GRD
- Installation à charge du client et propriété du client