


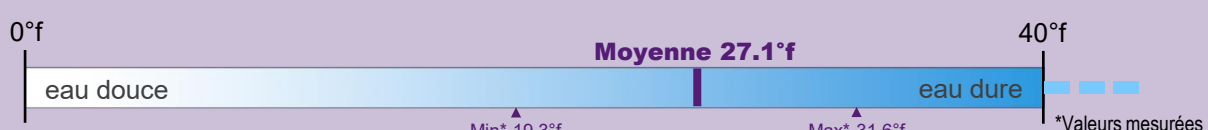

FICHE INFO: QUALITE DE VOTRE EAU POTABLE 2025

Commune de Cressier

Qualité de l'eau	Assez dure, faiblement minéralisée et influencée par l'agriculture (teneur en nitrates dépassant légèrement 10mg/L).
Provenance	L'Est et l'ancien village sont desservis par les eaux des sources de l'Écluse. La partie Ouest, délimitée à partir d'une ligne située à la hauteur du cimetière, est desservie par l'eau pompée dans une nappe au lieu-dit « Les Gouilles ». De plus, en cas de nécessité, nous utilisons de l'eau d'appoint provenant de la CEN (Neuchâtel).
Traitement	L'eau provenant des sources du village est traitée par rayonnements ultraviolets (installation U.V.). L'eau d'appoint provenant de la CEN est, quant à elle, traitée à l'hypochlorite de sodium. Teneur moyenne en chlore libre dans le réseau : 0.02mg/L (tolérance : 0.10 mg/L).
Gestion du réseau	Eli10
Qualité microbiologique et chimique	Les analyses bactériologiques révèlent la contamination de l'eau par des microorganismes. Les germes aérobies mésophiles (tolérance dans le réseau : 300 UFC/ml) sont des bactéries des milieux naturels et généralement sans danger pour l'homme. Les Escherichia coli et les entérocoques intestinaux (tolérance : non décelable dans 100mL) sont des bactéries indicatrices d'une contamination fécale et leur présence dans une eau suggère une contamination par d'autres microorganismes pathogènes. L'analyse bactériologique des 36 échantillons a montré que la qualité de l'eau du réseau de Cressier a respecté les exigences légales. L'eau distribuée a donc été hygiéniquement propre en 2025. Les analyses physico-chimiques s'intéressent à la composition naturelle de l'eau (yc aux impuretés) qui peuvent la contaminer. La qualité de l'eau potable sur le plan physico-chimique a été conforme aux exigences légales en 2025. Les analyses d'eaux brutes n'ont détecté aucune non-conformité pour les micropolluants (y.c. Chlorothalonil et PFAS)
Dureté	
Nitrates	
Contrôles de qualité planifiés	Eau brute : 2 séries sur 2 sites totalisant 4 échantillons (+1 série PFAs sur 2 sites) Eau du réseau : 12 séries sur 14 sites totalisant 36 échantillons. <i>Le SCAV et le SENE réalisent également des actions de surveillance indépendantes de ces analyses d'autocontrôle.</i>
Consommateurs	Nombre de consommateurs : 2001 (au 31.12.2024)

Analyse de l'eau du réseau 6 octobre 2025 STAP des Gouilles, après UV

pH	7.47
Conductivité	563 μ S/cm
Chlorures	5.69 mg/l
Nitrates	10.8 mg/l
Sulfates	6.82 mg/l
Sodium	4.21 mg/l
Potassium	1.37 mg/l
Magnésium	13.3 mg/l
Calcium	97.1 mg/l
Hydrogéo-carbonates	345.0 mg/l
Dureté totale	31.6 °f



Bien consommer l'eau du réseau

Absence prolongée : laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire
24 heures : temps maxi pour garder de l'eau en carafe
Goût trop chloré : disparition après 1 à 2 h au frigo
Adoucir l'eau : déconseillé pour l'eau froide - ok pour l'eau chaude
Brise-jet : ok pour les économies d'eau et le nettoyer régulièrement avec du vinaigre